



Réalisé avec 14/11/2025 avec réfrigération Xpress V 7.8.3- Central 18.2.9 base de données

Nom du projet: FICHE

Adresse du projet France

Nom du client: FICHE

Seules les données du databook sont valables. Ce programme utilise des approximations relatives à ces données.

1. Liste du matériel

Modèle	Qté	Description
MPS1107YA11A	1	MT monobloc

2. Groupe extérieur Système 1

2.1. Données de sélection

Référence complète du modèle	Application		
MPS1107YA11A	MT monobloc		
Réfrigérant			
Type	R290		
GWP	3		
Données de sélection	Rating conditions		
Position	Mural	EN13215	
Surrounding temperature	32,0°C		
Données mécaniques	Données Electriques		
Longueur	935mm	Alimentation électrique	V1: 1x230V, 50Hz
Hauteur	745mm	Rated input	
Profondeur	400mm	Intensité de démarrage	
Poids	50,0kg	Intensité maxi	

The monoblock, during its operation, is discharging a lot of heat which would need to be removed to secure the good operation of the unit. We assume that where the monoblock is situated, the surrounding air is conditioned. This can come from a separate air conditioning unit or by an additional local ventilation system. It is the designer responsibility to define the real surrounding ambient design conditions of the place where the monoblock will be installed, because this has an impact on the delivered capacity of the selected monoblock as well as the operation of it.

Important notes:

- Supervising system for remote monitoring and cloud access (3MCB001ACC (LAN only) or 3MCB002ACC (LAN + WIFI)): If you have single or multiple monoblock installed within one cold room, you only required one device. This device can be connected to all installed monoblock with the usage of a 3rd party wiring connection. Please refer to the Installation manual how to connect.

GWP = Global Warming Potential


2.2. Capacity Table

T room	T surround	Max cap	Min cap	T room	T surround	Max cap	Min cap
°C	°C	kW	kW	°C	°C	kW	kW
-5,0	5,0	1,25		5,0	5,0	1,63	
	10,0	1,18			10,0	1,57	
	15,0	1,14			15,0	1,43	
	20,0	0,98			20,0	1,37	
	25,0	0,98			25,0	1,30	
	30,0	0,90			30,0	1,23	
	32,0	0,88			32,0	1,19	
	35,0	0,84			35,0	1,13	
	40,0	0,75			40,0	1,03	
	45,0	0,68			45,0	0,94	
0,0	5,0	1,75		10,0	5,0	1,87	
	10,0	1,63			10,0	1,78	
	15,0	1,56			15,0	1,67	
	20,0	1,28			20,0	1,54	
	25,0	1,27			25,0	1,50	
	30,0	1,24			30,0	1,41	
	32,0	1,15			32,0	1,37	
	35,0	0,98			35,0	1,30	
	40,0	0,88			40,0	1,19	
	45,0	0,80			45,0	1,09	

Cooling capacity and power input are based on compressor polynomials in accordance with EN12900, based on calculation method defined in EN13215.

T room	T surround	Volume (m³)		
°C	°C	Wall 60mm	Wall 80mm	Wall 100mm
-5,0	5,0	8,47	9,29	10,21
	10,0	7,79	8,54	9,39
	15,0	7,36	8,06	8,86
	20,0	5,95	6,52	7,17
	25,0	5,92	6,50	7,14
	30,0	5,26	5,76	6,33
	32,0	5,05	5,54	6,09
	35,0	4,69	5,14	5,65
	40,0	4,03	4,41	4,85
	45,0	3,42	3,75	4,12
0,0	5,0	13,50	14,80	16,26
	10,0	12,26	13,44	14,77
	15,0	11,56	12,67	13,92
	20,0	8,70	9,53	10,48
	25,0	8,59	9,42	10,35
	30,0	8,29	9,09	9,99
	32,0	7,46	8,18	8,99
	35,0	5,89	6,46	7,10
	40,0	5,09	5,58	6,13
	45,0	4,38	4,80	5,27
5,0	5,0	12,20	13,38	14,70
	10,0	11,62	12,74	14,00
	15,0	10,18	11,17	12,27
	20,0	9,62	10,55	11,59
	25,0	8,88	9,74	10,70
	30,0	8,21	9,00	9,89
	32,0	7,87	8,62	9,48
	35,0	7,30	8,00	8,79
	40,0	6,34	6,96	7,64
	45,0	5,52	6,05	6,65
10,0	5,0	14,71	16,13	17,72
	10,0	13,75	15,07	16,56
	15,0	12,69	13,91	15,29
	20,0	11,35	12,45	13,68
	25,0	10,90	11,95	13,14
	30,0	10,02	10,99	12,08
	32,0	9,60	10,53	11,57
	35,0	8,93	9,79	10,76
	40,0	7,82	8,57	9,42
	45,0	6,87	7,53	8,28



2.3. Plan d'encombrement

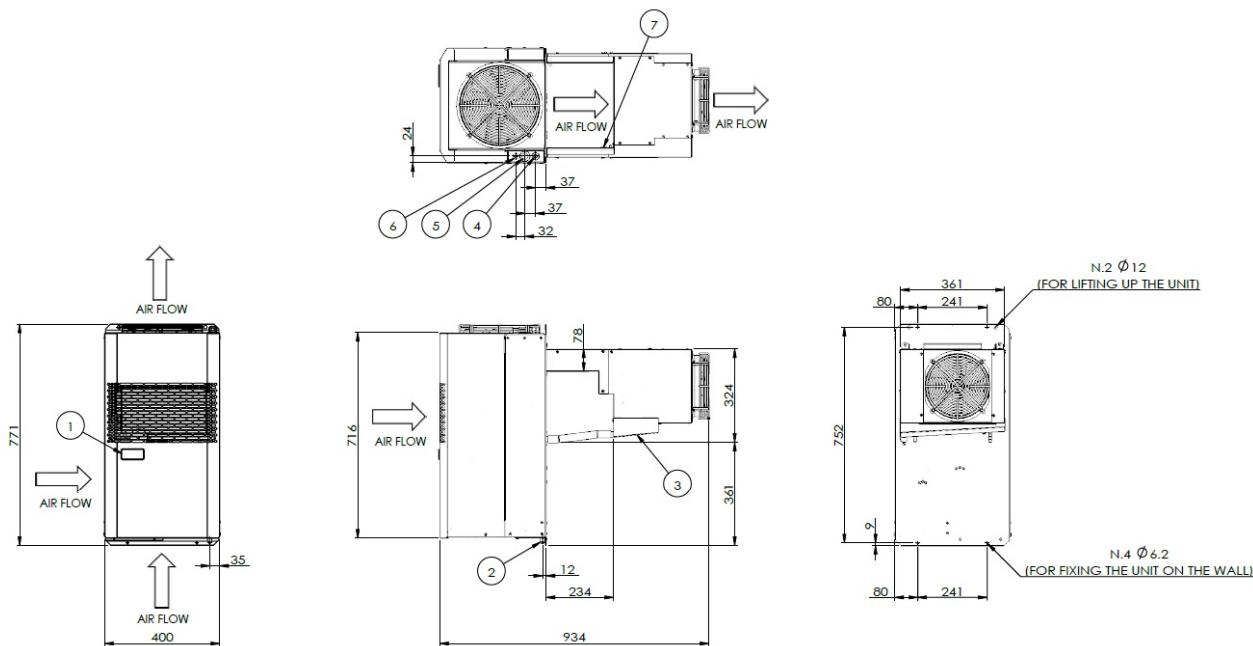


MEDIUM TEMPERATURE		
No.	Name	Note
1	Controller	
2	Drain outlet pipe	O.D. 14mm
3	Drain pan	
4	Cable for power supply	5m
5	Optional	
6	Cable for door switch	5m
7	Cable for light	2m

2D155749

2.4. Schéma électrique

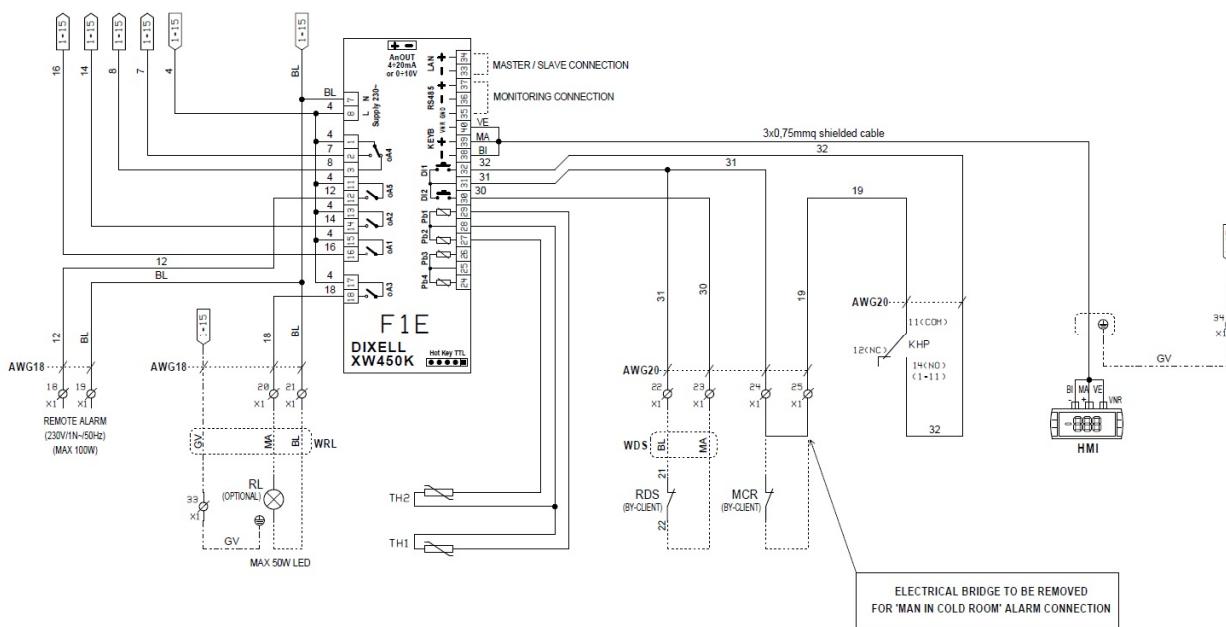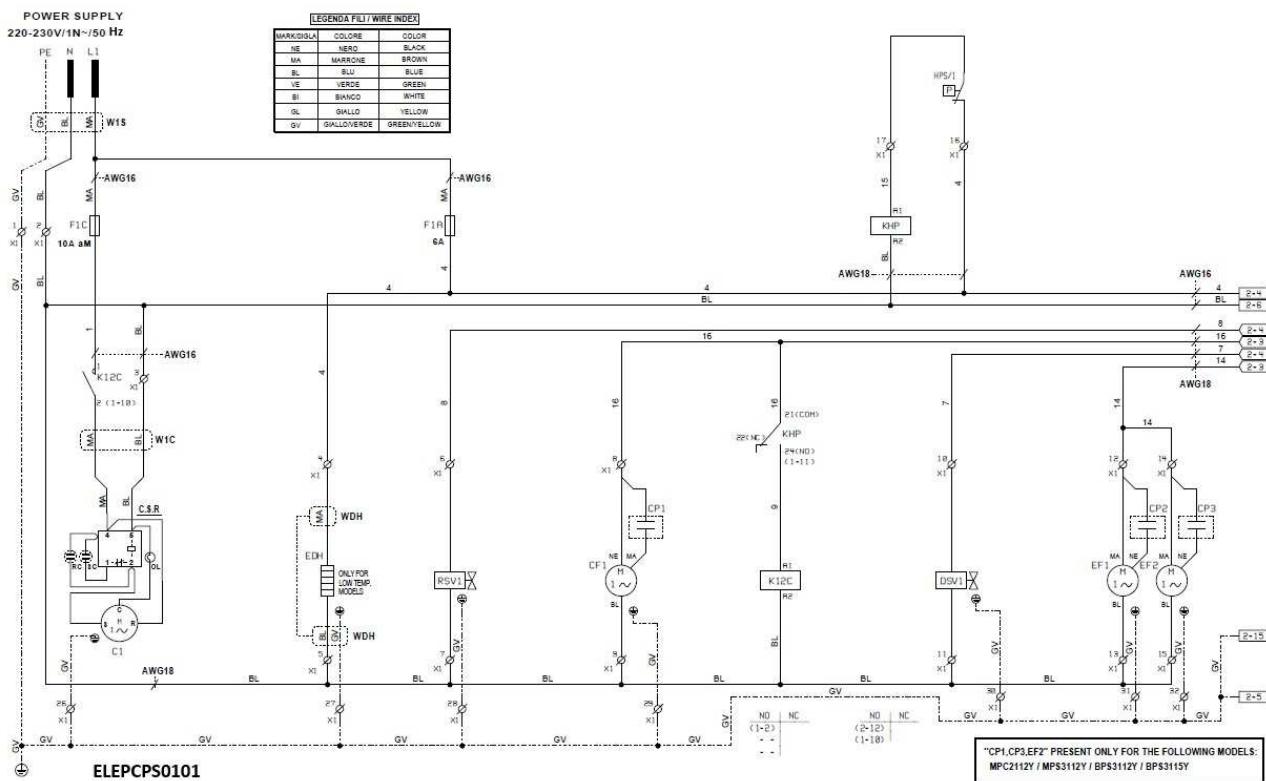


Le présent rapport est établi à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre exécutoire de Daikin. Daikin a élaboré le contenu de ce rapport au meilleur de sa connaissance. Aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité ou l'adéquation à un usage particulier de son contenu. Spécifications et les prix sont sujets à changement sans préavis. Daikin rejette explicitement toute responsabilité pour tout dommage direct ou indirect, au sens large, résultant de ou lié à l'utilisation et / ou l'interprétation de ce rapport.

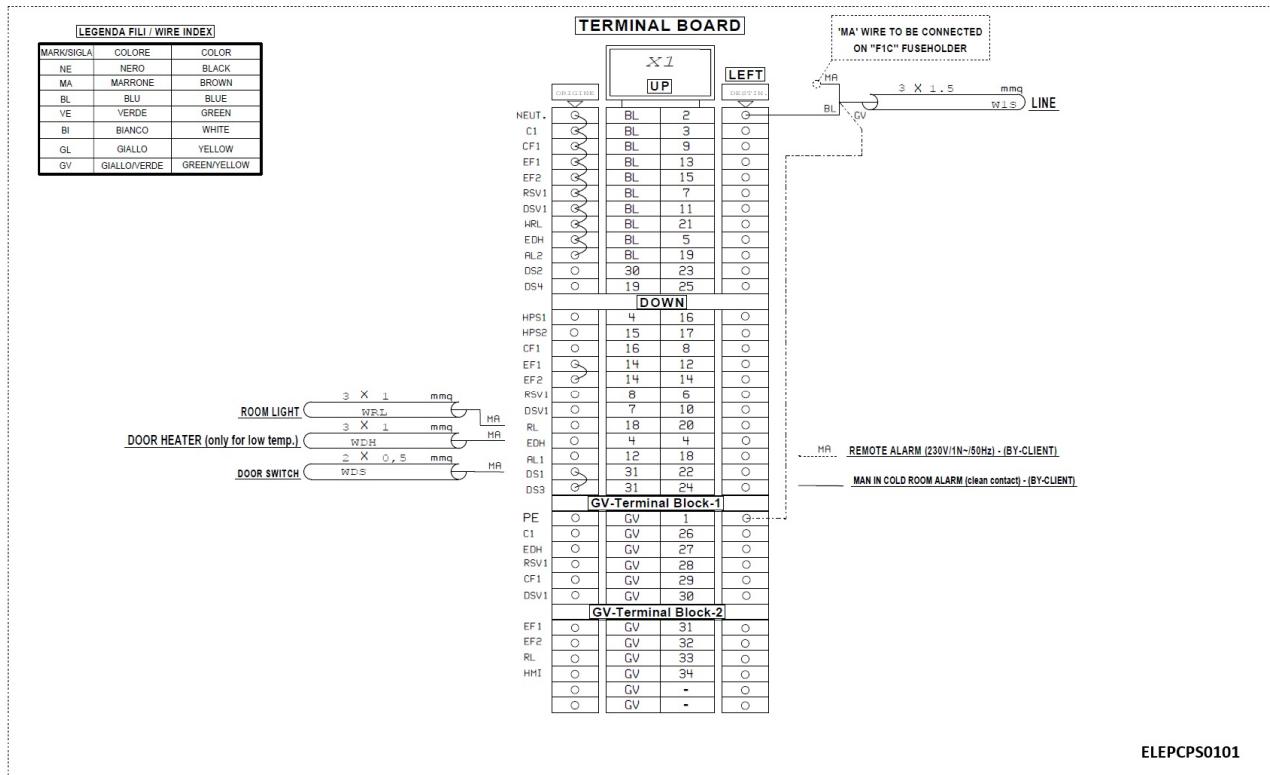

DEVICE DISPOSIT.	DESCRIPTION / DESCRIZIONE
C1	COMPRESSOR 1 / COMPRESSORE 1
C.S.R.	COMPRESSOR STARTING KIT / KIT AVVIAMENTO COMPRESSORE
CF1	CONDENSER FAN 1 / VENTOLA CONDENSATORE 1
CP1	CONDENSER FAN1 CAPACITOR / CONDENSATORE VENTOLA 1 CAPACITA'
CP3	EVAPORATOR FAN1 CAPACITOR / EVAPORATORE VENTOLA 1 CAPACITA'
CP4	EVAPORATOR FAN2 CAPACITOR / EVAPORATORE VENTOLA 2 CAPACITA'
DSV/1	DEFROST SOLENOID VALVE 1 / VALVOLA SOLENOIDE DI SABRINAMENTO 1
EDH	DOOR HEATER / RESISTENZA PORTA
EF1	EVAPORATOR FAN 1 / VENTOLA EVAPORATORE 1
EF2	EVAPORATOR FAN 2 / VENTOLA EVAPORATORE 2
F1C	COMPRESSOR1 FUSE / FUSIBILE COMPRESSORE1
F1A	AUXILIARY FUSE / FUSIBILE AUXILIARIO
F1E	CONTROL UNIT / UNITA' DI CONTROLLO
HPS/1	HIGH PRESSURE SWITCH 1 / PRESSOSTATO ALTA PRESSIONE 1
HMI	HUMAN MACHINE INTERFACE
K12C	COMPRESSOR 1 RELAY / RELE' COMPRESSORE 1
KHP	HIGH PRESSURE SWITCH RELAY / RELE' PRESSOSTATO ALTA PRESSIONE
MCR	MAN IN COLD ROOM ALARM / ALLARME UOMO IN CELLA
RSV/1	REFRIG. SOLENOID VALVE 1 / REFRIGER. VALVOLA SOLENOIDE 1
RL	ROOM LIGHT (OPTIONAL) / LUCE CELLA (OPZIONALE)
RDS	ROOM DOOR SWITCH / MICRO PORTA (BY-CLIENT)
TH1	AMBIENT PROBE / SONDA AMBIENTE
TH2	DEFROST PROBE / SONDA SBRINAMENTO
TH3	CONDENSER PROBE / SONDA CONDENSATORE
W1S	SUPPLY CABLE / CAVO DI ALIMENTAZIONE
W1C	COMPRESSOR 1 CABLE / CAVO COMPRESSORE 1

Le présent rapport est établi à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre exécutoire de Daikin. Daikin a élaboré le contenu de ce rapport au meilleur de sa connaissance. Aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité ou l'adéquation à un usage particulier de son contenu. Spécifications et les prix sont sujets à changement sans préavis. Daikin rejette explicitement toute responsabilité pour tout dommage direct ou indirect, au sens large, résultant de ou liés à l'utilisation et / ou l'interprétation de ce rapport.

2.5. Schéma frigo

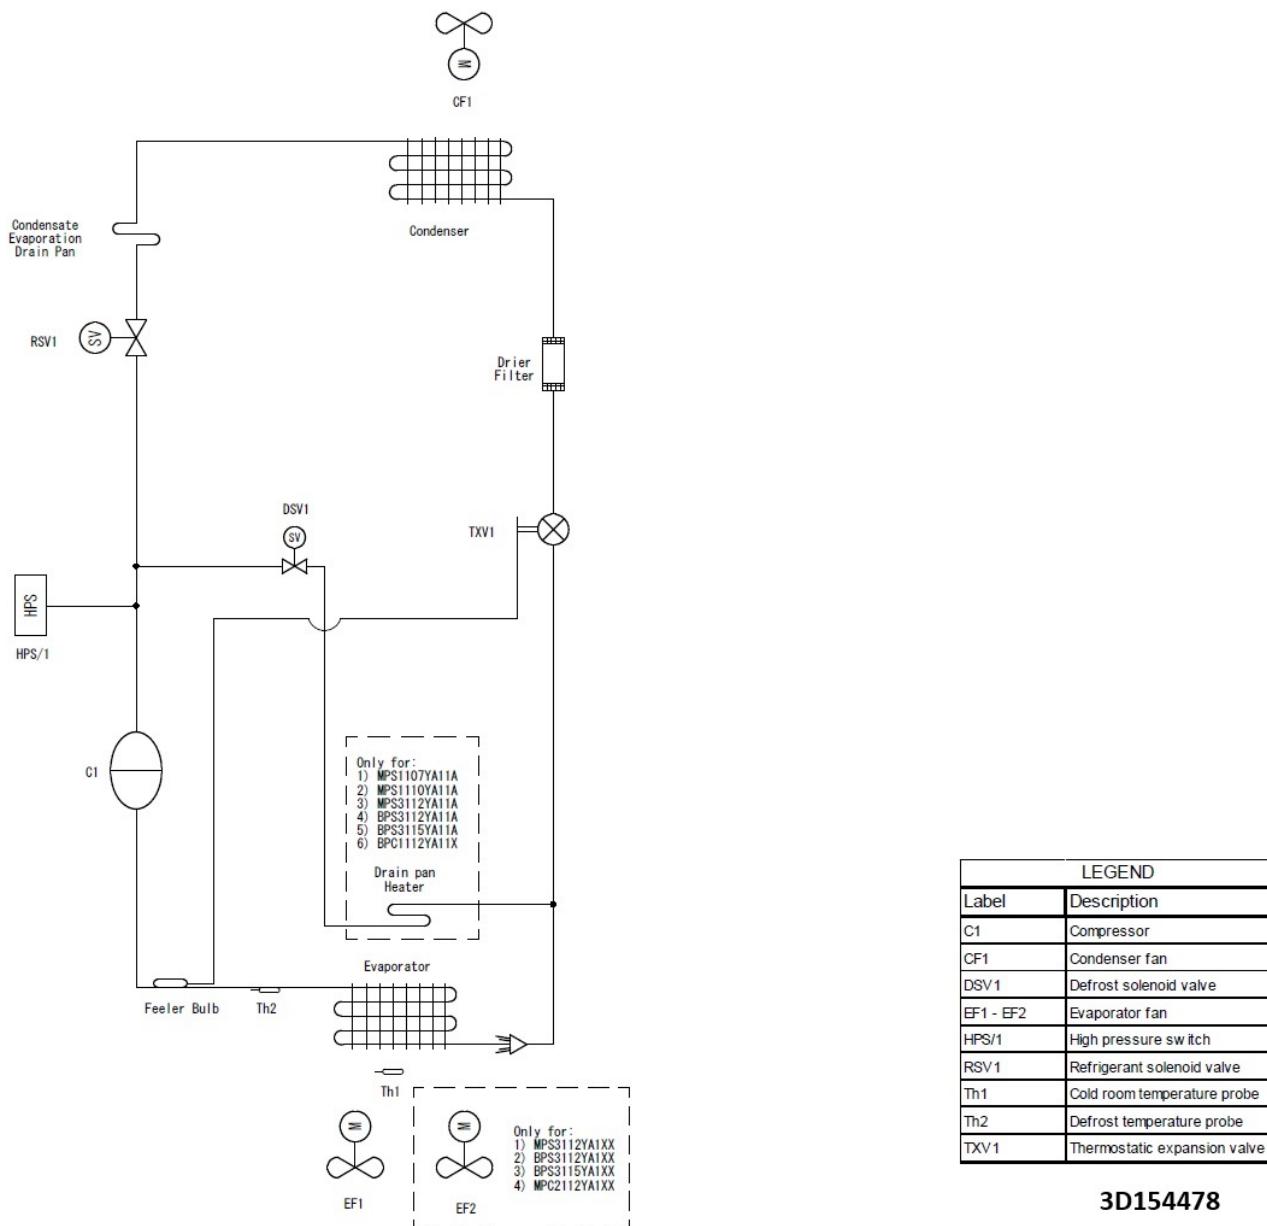

3. Device specifications

3.1. MPS1107YA11A

MPS1107YA11A					
Unit general specification	Unit		Model		MPS1107YA11A
			Type		MB
	Capacity range				1107
	Nominal Capacity	EN13215	Cooling (TCR = 0°C / Tamb = 32°C)	W	918.4513082
			Freezing (TCR = -20°C / Tamb = 32°C)	kW	
		EN17432	Cooling (TCR = 0°C / Tamb = 32°C)	W	903.4
			Freezing (TCR = -20°C / Tamb = 32°C)	kW	
	Nominal Capacity	EN13215	Cooling (TCR = 0°C / Tamb = 32°C)	kW	
			Freezing (TCR = -20°C / Tamb = 32°C)	kW	
		EN17432	Cooling (TCR = 0°C / Tamb = 32°C)	kW	
			Freezing (TCR = -20°C / Tamb = 32°C)	kW	
	Cold room volume		Cooling (TCR = 0°C / Tamb = 32°C / 100 mm)	m³	6.5
			Freezing (TCR = -20°C / Tamb = 32°C / 100 mm)	l	
	Power input	EN13215	Cooling (TCR = 0°C / Tamb = 32°C)	W	614.8171385
			Freezing (TCR = -20°C / Tamb = 32°C)	kW	
		EN17432	Cooling (TCR = 0°C / Tamb = 32°C)	W	678.5
			Freezing (TCR = -20°C / Tamb = 32°C)	kW	
	Power input		Max.	kW	
Refrigerant	Refrigerant		Type		R290
			GWP		0.02
		Circuits	Quantity		1
			Charge	kg	0.15
Operation enveloppe	Operation range	Cold room temperature	Min.	°C	-5,0
			Max.	°C	10,0
		Ambient temperature	Min.	°C	5,0
			Max.	°C	45,0
Compressor	Compressor circuit 1	Compressor	Type	Hermetic reciprocating	
		Model			
		Swept volume	l/s		
		Output			
		Starting method		ON/OFF	

Le présent rapport est établi à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre exécutoire de Daikin. Daikin a élaboré le contenu de ce rapport au meilleur de sa connaissance. Aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité ou l'adéquation à un usage particulier de son contenu. Spécifications et les prix sont sujets à changement sans préavis. Daikin rejette explicitement toute responsabilité pour tout dommage direct ou indirect, au sens large, résultant de ou liés à l'utilisation et / ou l'interprétation de ce rapport.

	Compressor circuit 2	Compressor	Type		
		Model			
		Swept volume		I/s	
		Output			
		Starting method			
	Compressor circuit 3	Compressor	Type		
		Model			
		Swept volume		I/s	
		Output			
		Starting method			
Condenser/Evaporator	Condenser	Material			
		Treatment			
		Fan number			
		Air flow		I/s	147,2
	Evaporator	Material			
		Treatment			
		Fan number			
		Air flow		I/s	163,9
		Air throw (According to CECOMAF GT 6-001 (final velocity = 0,25 m/s)		m	5,0
		Defrost			Hot gas
Unit layout	Casing	Colour			White
		Material			pre-painted metal sheet.
		IP calss			IPX0
	Dimensions	Unit	Height	mm	745
			Width	mm	935
			Depth	mm	400
		Packed unit	Height	mm	982
			Width	mm	985
			Depth	mm	445
	Weight	Unit		kg	50,0
		Packed unit		kg	62.5
PED	PED	Category			I
Installation	Characteristics of the hole where to accommodate the units (straddle installation)	Height		mm	88
		Width		mm	43
	Characteristics of the hole where to accommodate the units (through the wall installation)	Height		mm	335
		Width		mm	375
Sound	Sound pressure level	Nom. (According to UNI EN ISO 3746)		dBA	38.5
Electrical data	Rated input	For MT (Medium Temperature) Operation.	A		3.76
		For LT (Low Temperature) Operation.	A		
	Power supply	Peak current unit		A	
		Max current unit		A	4.89
		Minimum circuit amps (MCA)		A	
		Maximum fuse amps (MFA)		A	10,0
		Voltage range	Max.		250
			Min.		207
		Voltage			230
		Phase			1~
		Frequency			50

Le présent rapport est établi à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre exécutoire de Daikin. Daikin a élaboré le contenu de ce rapport au meilleur de sa connaissance. Aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité ou l'adéquation à un usage particulier de son contenu. Spécifications et les prix sont sujets à changement sans préavis. Daikin rejette explicitement toute responsabilité pour tout dommage direct ou indirect, au sens large, résultant de ou liés à l'utilisation et / ou l'interprétation de ce rapport.



4. Spécifications

Général

To increase the efficiency of the system, please group all the cabinets with the same operating condition together, because it is the refrigerated cabinet or evaporator with the lowest evaporation temperature that will determine the evaporation temperature of the outdoor unit.

CVP

- Il est important de charger le Conveni Pack avec la plus grande charge frigorifique pour maximiser la récupération de la chaleur.
- La capacité de climatisation est donnée à une température ambiante du magasin de 22°C en hiver et 20°C en été, aux conditions de la température extérieure.
- La capacité de climatisation ainsi que la capacité de chauffage délivrée par les unités intérieures seront plus élevés lorsque le ratio de capacité intérieure maximale est utilisé.

ZEAS

- Aucune unité intérieure de climatisation ne peut être connectée à une unité de ZEAS.